


Prüfungs-Nr. : G 17038
 Bauvorhaben : 14770 Brandenburg (Havel)
 Wollenweberstraße
 Ausgeführt durch :
 am :
 Bemerkung :

Bestimmung der Korngrößenverteilung
Naß-/Trockensiebung
 nach DIN 18123

Entnahmestelle : BS 2
 Station : m rechts der Achse
 Entnahmetiefe : 3,2 - 5,0 m unter GOK
 Bodenart : Sand
 Art der Entnahme : Bohrprobe
 Entnahme am : 29.03.17 durch : GLI Wittenberge

BBIG GmbH
 Brandenburg Baugrunder Ingenieure u. Geotechniker
 Am Neuen Palais 2A in 14469 Potsdam
 Tel.: 0331/972460 Fax: 0331/972343 Mail: info@bbiges.de

Prüfungs-Nr. : G 17038
 Anlage : 4.2
 zu :

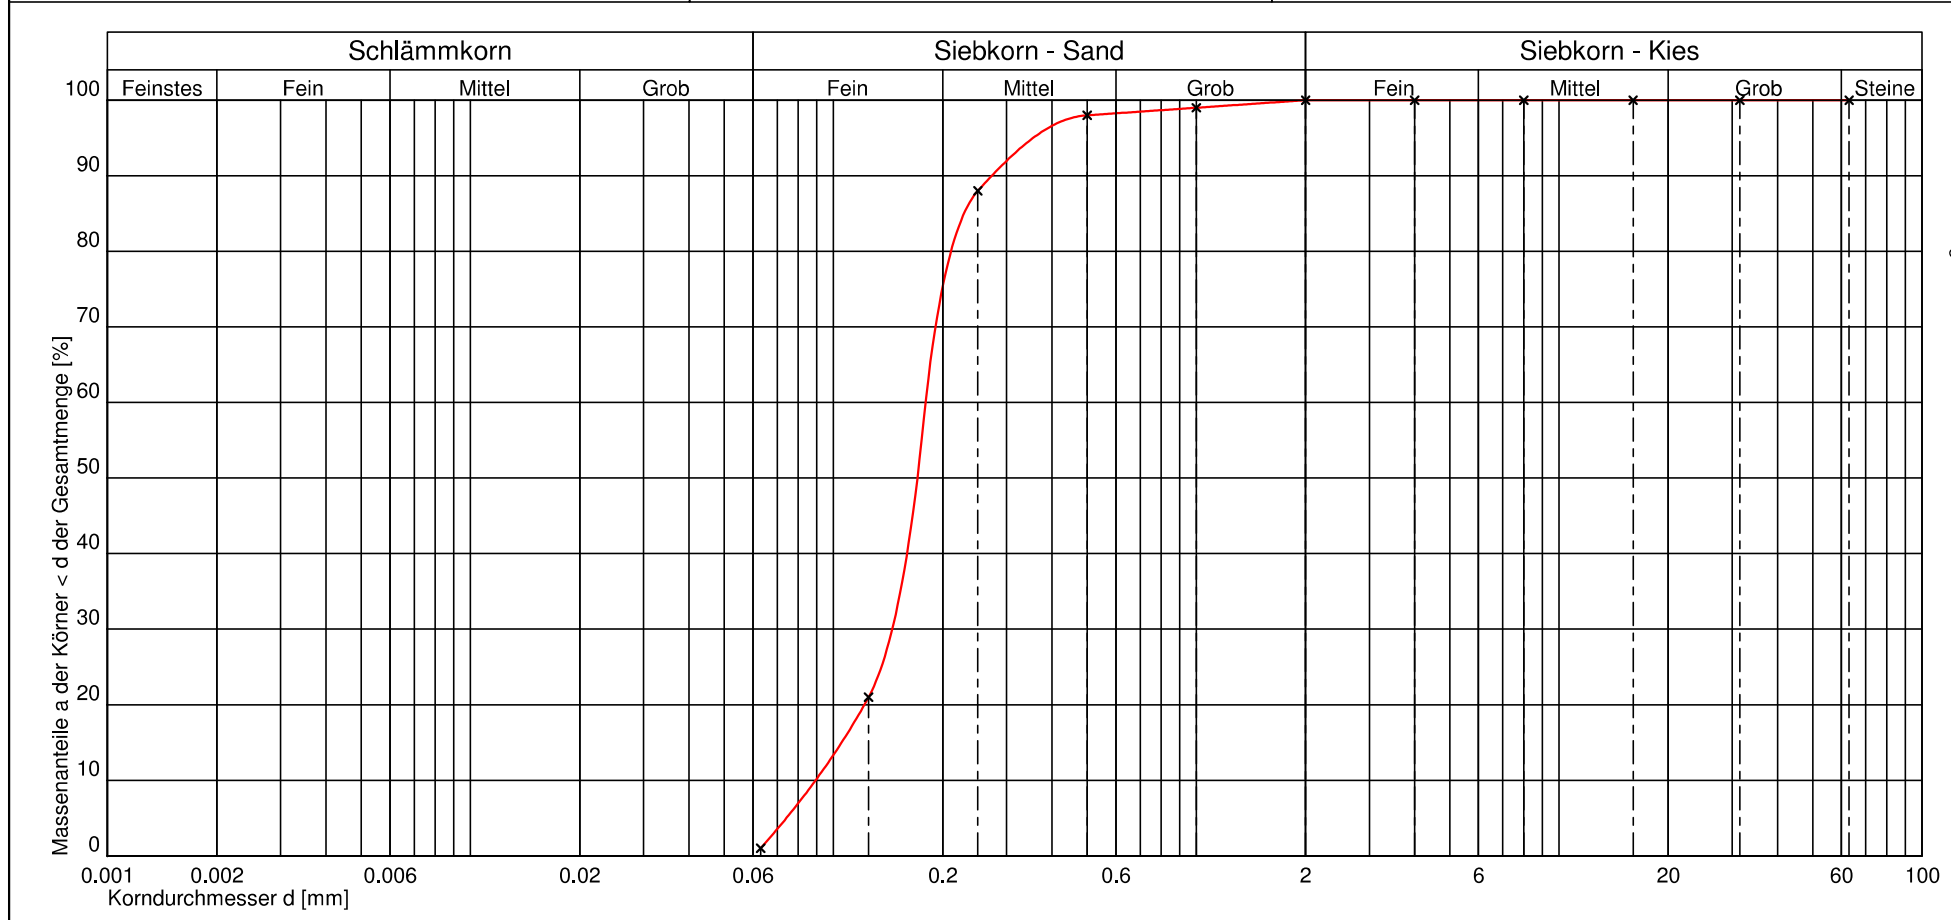

Kurve Nr.:				Bemerkungen
Arbeitsweise				
U = d60/d10 / C _C	2,01	1,32		
Bodengruppe (DIN 18196)	SE			
Geologische Bezeichnung				
kf-Wert	9,255 * 10 ⁻⁵ [m/s] nach Hazen			
Kornkennziffer:	0 010 0 0	fS,ms		